



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ТРУБЫ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ
ИЗ АЛЮМИНИЯ
И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18475—82

Издание официальное

БЗ 8—92

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

к ГОСТ 18475—82 Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Переиздание (июль 1993 г.) с Изменением № 1)

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Пункт 2.1. Таблица 1. Головка (с. 4) | 2,5 ^{-0,25} | 2,5 ^{-0,20} |

(ИУС № 8 2004 г.)

**ТРУБЫ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ
АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ**

Технические условия

Aluminium and aluminium alloy
cold-rolled tubes. Specifications**ГОСТ
18475—82**

ОКП 18 1150

Дата введения 01.01.84

Настоящий стандарт распространяется на холоднодеформированные трубы из алюминия и алюминиевых сплавов, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Трубы подразделяют:
по форме сечения:
круглые — КР,
квадратные — КВ,
прямоугольные — ПР,
фасонные — ФС;
по состоянию материала:
отожженные — М,
нагартованные — Н,
закаленные и естественно состаренные — Т,
закаленные и искусственно состаренные — Т1,
нагартованные после закалки и естественно состаренные — ТН,
нагартованные после закалки и искусственно состаренные — Т1Н.

Квадратные и прямоугольные трубы изготавливают отожженные и нагартованные из сплавов марок АМг1, АВ, Д1, а закаленные и естественно состаренные из сплавов марок АВ и Д1.

2. СОРТАМЕНТ

2.1. Размеры и теоретическая масса круглых труб должны соответствовать указанным в табл. 1.

Издание официальное

★ ○
Е

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982
© Издательство стандартов, 1993

Таблица 1

| Средний* наружный диаметр, мм | | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при средней*толщине стенки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,5—0,05 | 0,75—0,08 | 1,0—0,10 | 1,5—0,14 | 2,0—0,18 | 2,5—0,20 | 3,0—0,25 | 3,5—0,25 | 4,0—0,28 | 5,0—0,40 | | | | | | | | | | |
| Номин. | Пред. откл. | Допускаемая разностенность, мм, не более | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,56 | 0,80 | | | | | | | | | | |
| 6 | | 0,023 | 0,034 | 0,043 | 0,058 | 0,070 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7** | | 0,027 | 0,040 | 0,051 | 0,071 | 0,087 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | | 0,032 | 0,046 | 0,060 | 0,084 | 0,104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9** | | 0,036 | 0,053 | 0,068 | 0,097 | 0,121 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | | 0,040 | 0,059 | 0,077 | 0,110 | 0,138 | 0,163 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11** | | 0,045 | 0,065 | 0,085 | 0,122 | 0,155 | 0,185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | | 0,049 | 0,072 | 0,094 | 0,135 | 0,172 | 0,206 | 0,235 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | | 0,053 | 0,078 | 0,102 | 0,148 | 0,189 | 0,228 | 0,260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | —0,15 | 0,057 | 0,084 | 0,111 | 0,161 | 0,207 | 0,249 | 0,286 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | | 0,062 | 0,091 | 0,119 | 0,174 | 0,224 | 0,271 | 0,312 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | | 0,066 | 0,097 | 0,128 | 0,186 | 0,241 | 0,292 | 0,338 | 0,381 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | | 0,070 | 0,103 | 0,136 | 0,199 | 0,258 | 0,313 | 0,363 | 0,412 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | | 0,074 | 0,110 | 0,145 | 0,212 | 0,275 | 0,335 | 0,389 | 0,442 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | | 0,079 | 0,116 | 0,153 | 0,225 | 0,292 | 0,356 | 0,415 | 0,472 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | | 0,083 | 0,123 | 0,162 | 0,238 | 0,309 | 0,378 | 0,440 | 0,502 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | | 0,091 | 0,135 | 0,179 | 0,263 | 0,343 | 0,421 | 0,492 | 0,562 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | | 0,096 | 0,142 | 0,187 | 0,276 | 0,360 | 0,442 | 0,518 | 0,593 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | | 0,100 | 0,148 | 0,196 | 0,289 | 0,377 | 0,464 | 0,543 | 0,623 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | —0,20 | 0,104 | 0,154 | 0,204 | 0,302 | 0,395 | 0,485 | 0,569 | 0,653 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | | 0,109 | 0,161 | 0,213 | 0,314 | 0,411 | 0,507 | 0,595 | 0,683 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | | — | 0,167 | 0,221 | 0,327 | 0,429 | 0,528 | 0,621 | 0,714 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | | — | 0,173 | 0,230 | 0,340 | 0,446 | 0,550 | 0,646 | 0,744 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | | — | 0,186 | 0,247 | 0,366 | 0,480 | 0,593 | 0,698 | 0,804 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | | — | 0,199 | 0,264 | 0,391 | 0,514 | 0,636 | 0,749 | 0,865 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33** | —0,25 | — | 0,205 | 0,272 | 0,404 | 0,531 | 0,657 | 0,775 | 0,895 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | | — | 0,211 | 0,281 | 0,417 | 0,548 | 0,679 | 0,801 | 0,923 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Продолжение табл. 1

| Средний * наружный диаметр, мм | | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при средней *толщине стенки, мм | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 0,5—0,05 | 0,75—0,08 | 1,0—0,10 | 1,5—0,14 | 2,0—0,18 | 2,5—0,20 | 3,0—0,25 | 3,5—0,25 | 4,0—0,28 | 5,0—0,40 |
| Номин. | Пред. откл. | Допускаемая разностность, мм, не более | | | | | | | | | |
| | | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,56 | 0,80 |
| 35 | —0,25 | — | 0,218 | 0,289 | 0,430 | 0,565 | 0,700 | 0,826 | 0,955 | 1,076 | 1,297 |
| 36 | | — | 0,224 | 0,298 | 0,442 | 0,583 | 0,722 | 0,852 | 0,985 | 1,110 | 1,340 |
| 37** | | — | 0,231 | 0,306 | 0,455 | 0,600 | 0,743 | 0,878 | 1,015 | 1,145 | 1,383 |
| 38 | | — | 0,237 | 0,315 | 0,468 | 0,617 | 0,765 | 0,904 | 1,046 | 1,179 | 1,426 |
| 40 | | — | 0,250 | 0,332 | 0,494 | 0,651 | 0,807 | 0,955 | 1,106 | 1,248 | 1,512 |
| 42 | | — | 0,262 | 0,349 | 0,519 | 0,685 | 0,850 | 1,007 | 1,166 | 1,317 | 1,598 |
| 43** | | — | 0,269 | 0,357 | 0,532 | 0,702 | 0,872 | 1,032 | 1,197 | 1,352 | 1,641 |
| 45 | | — | 0,281 | 0,374 | 0,557 | 0,736 | 0,915 | 1,084 | 1,257 | 1,421 | 1,727 |
| 48 | | — | 0,300 | 0,400 | 0,596 | 0,788 | 0,979 | 1,161 | 1,348 | 1,525 | 1,856 |
| 50 | | — | 0,313 | 0,417 | 0,621 | 0,822 | 1,022 | 1,212 | 1,408 | 1,594 | 1,942 |
| 52 | —0,30 | — | 0,326 | 0,434 | 0,647 | 0,856 | 1,065 | 1,264 | 1,469 | 1,663 | 2,027 |
| 53 | | — | 0,332 | 0,442 | 0,660 | 0,873 | 1,087 | 1,290 | 1,499 | 1,697 | 2,070 |
| 55 | | — | 0,345 | 0,459 | 0,685 | 0,907 | 1,130 | 1,341 | 1,559 | 1,766 | 2,156 |
| 58 | | — | 0,364 | 0,485 | 0,724 | 0,959 | 1,194 | 1,418 | 1,650 | 1,870 | 2,285 |
| 60 | | — | 0,377 | 0,502 | 0,749 | 0,993 | 1,237 | 1,470 | 1,710 | 1,939 | 2,371 |
| 62 | —0,35 | — | 0,389 | 0,519 | 0,775 | 1,027 | 1,280 | 1,521 | 1,771 | 2,008 | 2,457 |
| 63 | | — | 0,396 | 0,527 | 0,788 | 1,044 | 1,301 | 1,547 | 1,801 | 2,043 | 2,500 |
| 65 | | — | — | — | 0,813 | 1,078 | 1,344 | 1,598 | 1,861 | 2,112 | 2,586 |
| 66 | | — | — | — | 0,826 | 1,095 | 1,366 | 1,624 | 1,891 | 2,146 | 2,629 |
| 68 | | — | — | — | 0,852 | 1,130 | 1,409 | 1,675 | 1,952 | 2,215 | 2,715 |
| 70 | | — | — | — | 0,877 | 1,164 | 1,452 | 1,727 | 2,012 | 2,285 | 2,801 |
| 75 | | — | — | — | 0,941 | 1,249 | 1,559 | 1,856 | 2,163 | 2,457 | 3,015 |

Продолжение табл. 1


| Средний* наруж- ный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при средней*толщине стенки, мм | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| | 0,5—0,05 | 0,75—0,08 | 1,0—0,10 | 1,5—0,14 | 2,0—0,18 | 2,5—0,25 | 3,0—0,25 | 3,5—0,25 | 4,0—0,28 | 5,0—0,40 | |
| Номинал. | Пред. откл. | Допускаемая разностность, мм, не более | | | | | | | | | |
| | | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,56 | 0,80 |
| 80 | —0,35 | — | — | — | — | 1,335 | 1,666 | 1,984 | 2,314 | 2,630 | 3,230 |
| 85 | — | — | — | — | — | 1,420 | 1,774 | 2,113 | 2,465 | 2,803 | 3,445 |
| 90 | — | — | — | — | — | 1,506 | 1,881 | 2,241 | 2,616 | 2,975 | 3,660 |
| 95 | — | — | — | — | — | 1,591 | 1,989 | 2,370 | 2,767 | 3,148 | 3,874 |
| 100 | —0,50 | — | — | — | — | 1,677 | 2,096 | 2,499 | 2,918 | 3,321 | 4,089 |
| 105 | — | — | — | — | — | 1,762 | 2,204 | 2,627 | 3,069 | 3,494 | 4,304 |
| 110 | — | — | — | — | — | 1,847 | 2,311 | 2,756 | 3,220 | 3,666 | 4,519 |
| 115 | — | — | — | — | — | 1,933 | 2,418 | 2,885 | 3,371 | 3,839 | 4,734 |
| 120 | — | — | — | — | — | 2,018 | 2,526 | 3,013 | 3,522 | 4,012 | 4,948 |
| 130 | — | — | — | — | — | — | — | 3,271 | 3,824 | 4,357 | 5,378 |
| 140 | —1,50 | — | — | — | — | — | — | 3,528 | 4,126 | 4,703 | 5,807 |
| 150 | — | — | — | — | — | — | — | 3,785 | 4,428 | 5,048 | 6,237 |

* См. справочное приложение.

** В новых разработках не применять.

Трубы из сплава марки 1955 изготавливают с наружным диаметром не более 40 мм и с толщиной стенки не менее 1,0 мм, а в состояниях нагартованные после закалки и естественно состаренные и нагартованные после закалки и искусственно состаренные с толщиной стенки не менее 1,5 мм и с наружным диаметром не менее 12 мм.

2.2. Размеры и теоретическая масса квадратных труб должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.

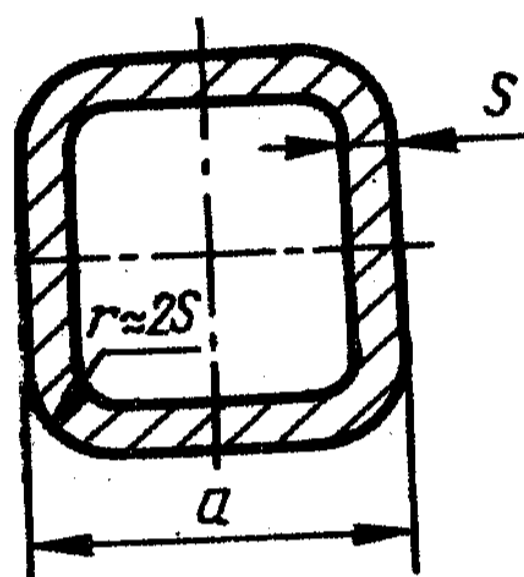


Черт. 1

Таблица 2

| Сторона квадрата, а, мм | | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при средней толщине стенки, мм | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1,0 ^{-0,10} | 1,5 ^{-0,14} | 2,0 ^{-0,18} | 2,5 ^{-0,20} | 3,0 ^{-0,25} | 4,0 ^{-0,28} | 5,0 ^{-0,40} |
| Номин. | Пред. откл. | Допускаемая разностенность, мм, не более | | | | | | |
| | | 0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,56 | 0,80 |
| 10 | ±0,50 | 0,091 | 0,125 | — | — | — | — | — |
| 12 | | 0,113 | 0,157 | — | — | — | — | — |
| 14 | | 0,135 | 0,190 | 0,236 | — | — | — | — |
| 16 | | 0,156 | 0,222 | 0,280 | — | — | — | — |
| 18 | | 0,178 | 0,255 | 0,323 | 0,384 | — | — | — |
| 22 | | — | 0,320 | 0,411 | 0,494 | 0,566 | — | — |
| 25 | | — | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0,664 | — | — |
| 28 | | — | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,959 | — |
| 40 | | — | — | 0,802 | 0,986 | 1,156 | 1,481 | — |
| 48 | | — | — | — | 1,205 | 1,418 | 1,833 | — |
| 60 | ±0,60 | — | — | — | — | — | 2,361 | 2,851 |

2.3. Размеры и теоретическая масса прямоугольных труб должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

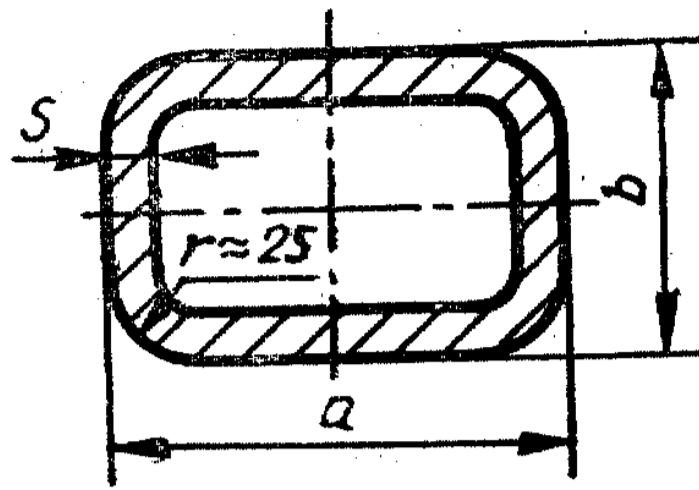

Черт. 2

Таблица 3

| Стороны прямоугольника, мм | | | | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при средней* толщине стенки, мм | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------|----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a | | b | | 1,0—0,10 | 1,5—0,14 | 2,0—0,18 | 2,5—0,20 | 3,0—0,25 | 4,0—0,28 | 5,0—0,40 |
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Допускаемая разностенность, мм, не более | | | | | | |
| | | | | 0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,56 | 0,80 |
| 14 | ±0,50 | 10 | ±0,50 | 0,113 | 0,157 | 0,193 | — | — | — | — |
| 16 | ±0,50 | 12 | ±0,50 | 0,135 | 0,190 | 0,236 | — | — | — | — |
| 18 | ±0,50 | 10 | ±0,50 | 0,135 | 0,190 | 0,236 | — | — | — | — |
| 18 | ±0,50 | 14 | ±0,50 | 0,156 | 0,222 | 0,280 | 0,330 | — | — | — |
| 20 | ±0,50 | 12 | ±0,50 | — | 0,222 | 0,280 | 0,330 | — | — | — |
| 28 | ±0,50 | 22 | ±0,50 | — | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0,664 | — | — |
| 32 | ±0,50 | 18 | ±0,50 | — | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0,664 | 0,821 | — |
| 36 | ±0,50 | 20 | ±0,50 | — | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,953 | — |
| 38 | ±0,50 | 18 | ±0,50 | — | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,953 | — |
| 40 | ±0,50 | 25 | ±0,50 | — | 0,491 | 0,639 | 0,781 | 0,910 | 1,151 | — |
| 45 | ±0,50 | 30 | ±0,50 | — | — | — | 0,918 | 1,074 | 1,371 | — |
| 50 | ±0,50 | 30 | ±0,50 | — | — | — | 0,986 | 1,156 | 1,481 | 1,757 |
| 55 | ±0,50 | 40 | ±0,50 | — | — | — | 1,192 | 1,402 | 1,811 | 2,167 |
| 60 | ±0,60 | 40 | ±0,50 | — | — | — | 1,260 | 1,484 | 1,921 | 2,304 |

2.4. Размеры и форма фасонных труб должны соответствовать чертежам, согласованным между изготовителем и потребителем.

2.5. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление труб с промежуточными размерами по наружному диаметру, сторонам и толщине стенки, не указанными в табл. 1—3. Предельные отклонения по этим размерам принимаются как для ближайшего меньшего размера.

2.6. Трубы изготовляют длиной от 1 до 6 м.

Трубы диаметром от 140 до 150 мм изготовляют длиной не более 4 м.

2.6.1. Трубы изготовляют в отрезках немерной, мерной или кратной мерной длины в пределах размеров, указанных в п. 2.6.

Трубы мерной или кратной мерной длины изготавливают с интервалом в 500 мм.

2.6.2. Трубы из алюминия марок А5, АД0 и АД1 и алюминиевых сплавов марок АМц, АМцС, АМг0,7, АМг1, НД31, 1955 диаметром до 16 мм включительно, с толщиной стенки не менее 1 мм (для сплава марки 1955 — с толщиной стенки не менее 1,5 мм) допускается изготавливать в бухтах немерной длины.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. Предельные отклонения длины труб мерной или кратной мерной длины не должны превышать +15 мм.

2.8. Трубы кратной мерной длины должны изготавливать с учетом припуска на каждый рез 5 мм.

2.9. Овальность труб не должна превышать предельных отклонений, указанных в табл. 4.

Таблица 4

| Отношение толщины стенки к наружному диаметру | Допустимая овальность |
|---|---|
| До 1:30 | 2-кратное предельное отклонение среднего наружного диаметра |
| Св. 1:30 до 1:50 | 3-кратное предельное отклонение среднего наружного диаметра |
| » 1:50 | 6-кратное предельное отклонение среднего наружного диаметра |

2.10. Поперечный прогиб сторон квадратных и прямоугольных труб не должен превышать:

0,5 мм — при стороне до 50 мм;

0,75 мм — при стороне св. 50 мм.

2.11. Плавное скручивание квадратных и прямоугольных труб не должно превышать 1° на 1 м длины.

2.12. Трубы должны быть прямыми. Отклонение от прямолинейности на 1 м длины не должно превышать 1 мм.

Общее отклонение от прямолинейности (стрела прогиба) не должно превышать произведения допускаемого отклонения от прямолинейности на 1 м трубы на ее длину в метрах.

Для отожженных труб диаметром или стороной до 30 мм включительно допускается отклонение от прямолинейности на 1 м, устраняемое путем приложения усилия не более 50 Н (5 кгс) на трубу, установленную на плоской плите.

Для отожженных труб из сплавов марок Д1 и 1955 диаметром или стороной свыше 30 мм отклонение от прямолинейности на 1 м не должно превышать 3 мм.

2.13. Теоретическая масса 1 м трубы вычислена по среднему наружному диаметру и средней толщине стенки.

При определении теоретической массы 1 м труб за исходную величину принята плотность алюминиевого сплава марки В95, равная 2,85 г/см³. Для вычисления теоретической массы других алюминиевых сплавов следует пользоваться переводными коэффициентами, указанными в справочном приложении.

Примеры условных обозначений

Труба из алюминия марки АД1, в нагартованном состоянии, круглая, с наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм, немерной длины:

Труба АД1.Н.КР.40×3 ГОСТ 18475—82

Труба из алюминиевого сплава марки 1955, в нагартованном после закалки и естественно состаренном состоянии, круглая диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм, длиной; кратной (КД) 2000 мм:

Труба 1955.ТН.КР 40×3×2000 КД ГОСТ 18475—82

То же, в нагартованном после закалки и искусственно состаренном состоянии, немерной длины:

Труба 1955.Т1Н.КР 40×3 ГОСТ 18475—82

Труба из алюминиевого сплава марки Д1 в отожженном состоянии, квадратная, со стороной 40 мм, толщиной стенки 3 мм, длиной 3000 мм:

Труба Д1.М.КВ 40×40×3×3000 ГОСТ 18475—82

Труба из алюминиевого сплава марки Д1, в закаленном и естественно состаренном состоянии, прямоугольная, со сторонами 40 и 25 мм, толщиной стенки 3 мм, длиной, кратной (КД) 2000 мм:

Труба Д1.Т.ПР 40×25×3×2000 КД ГОСТ 18475—82

Труба из алюминиевого сплава марки Д1, в отожженном состоянии, фасонная (номер), с наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм, немерной длины:

Труба Д1.М.ФС 40×3 ГОСТ 18475—82

Труба из алюминиевого сплава марки АД31, в нагартованном состоянии, диаметром 16 мм, толщиной стенки 3 мм, в бухте (БТ):

Труба АД31.Н 16×3×БТ ГОСТ 18475—82.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Трубы изготовляют методом прессования с иглой или через комбинированную матрицу с последующей холодной деформацией из алюминия марки А5 химическим составом по ГОСТ 11069—74, из алюминия марок АД, АД1 и алюминиевых сплавов марок АМц, АМцС, АМг1, АД31, АВ, Д1 с химическим составом по ГОСТ 4784—74 и алюминиевых сплавов марок АМг0,7 и 1955 по нормативно-технической документации.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять трубы из алюминия марок А8 и А85 по ГОСТ 11069—74.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Механические свойства труб при растяжении должны соответствовать табл. 5.

3.3. Трубы должны быть ровно обрезаны. Косина реза не должна превышать одной третьей предельного отклонения на длину трубы.

Квадратные и прямоугольные трубы всех размеров и круглые трубы диаметром до 32 мм изготовляют без зачистки заусенцев.

Для остальных размеров труб зачистка заусенцев производится по требованию потребителя.

3.4. Наружная и внутренняя поверхность труб не должна иметь трещин, расслоений, неметаллических включений, пятен коррозионного происхождения.

На поверхности труб допускаются:

плены, забоины, пузыри, царапины, следы технологической смазки, следы зачистки дефектов, следы протяжки, если глубина их залегания не выводит толщину стенки трубы за пределы ее допустимого минимального значения; отпечатки в виде вмятин, а также кольцевые и спиральные следы отделки, если они не выводят трубу за предельные отклонения по диаметру и толщине стенки; продольные риски для труб с толщиной стенки до 2 мм в количестве не более двух на 10 мм периметра глубиной не более 0,04 мм, с толщиной стенки более 2 мм — глубиной не более 0,05 мм;

цвета побежалости, темные и светлые пятна и шероховатость от протяжки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. На трубах не допускается крупнокристаллическая структура (величина зерна).

Таблица 5

| Марка сплава | Состояние материала | Толщина стенки, мм | Диаметр (сторона), мм | Временное сопротивление $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²) | Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ , % A_{10} |
|------------------|---|--|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | | |
| А8, А85, А5, АД0 | Отожженное | Всех толщин | Всех размеров | 60(6) | — | 20 |
| | Нагартованное | До 2,0 включ. Св. 2,0 до 5,0 включ. | | 80(8) 80(8) | — | 4 5 |
| АД1 | Отожженное | Всех толщин | Всех размеров | 60—110(6—11) | — | 20 |
| | Нагартованное | До 2,0 включ. Св. 2,0 до 5,0 включ. | | 110(11) 100(10) | — | 4 5 |
| АМц, АМцС | Отожженное | Всех толщин | Всех размеров | 90—135(9—14) | — | 15 |
| | Нагартованное | Всех толщин | | 135(14) | — | — |
| АМг0,7 | Отожженное | Всех толщин | Всех размеров | Не более 155(16) | — | 12 |
| | Нагартованное | Всех толщин | | 155(16) | — | — |
| АМГ1 | Отожженное | Всех толщин | Всех размеров | 120—175(12—18) | — | 10 |
| | Нагартованное | Всех толщин | | 165(17) | — | — |
| АД31 | Отожженное | Всех толщин | Всех размеров | Не более 155(16) | — | 12 |
| | Нагартованное | Всех толщин | | 155(16) | — | — |
| | Нагартованное после закалки и естественно состаренное | Всех толщин | Всех размеров | 265(27) | 245(25) | 4 |

Продолжение табл. 5

| Марка сплава | Состояние материала | Толщина стенки, мм | Диаметр (сторона), мм | Временное сопротивление $\sigma_{0,2}$ МПа (кгс/мм ²) | Предел текучести $\sigma_{0,2}$ МПа (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ , % | |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|---|--|--------------------------------------|----------|
| | | | | | | | не менее |
| АД31 | Нагартованное после закалки искусственно состаренное | Всех толщин | Всех размеров | 315 (32) | 275 (28) | 8 | |
| | | | | Не более 145 (15) | — | 17 | |
| | | | | 205 (21) | — | 14 | |
| АВ | Закаленное и естественно состаренное | Всех толщин | Всех размеров | 305 (31) | 225 (23) | 8 | |
| | | | | 145 (15) | — | — | |
| | | | | Не более 245 (25) | — | 10 | |
| | | | | 375 (38) | 195 (20) | 13 | |
| | | | | 375 (38) | 195 (20) | 14 | |
| Д1 | Нагартованное | Всех толщин | Всех размеров | 390 (40) | 225 (23) | 12 | |
| | | | | До 22 включ. | — | — | |
| | | | | Св. 22 до 50 включ. | 390 (40) | 225 (23) | 13 |
| | | | | Св. 1,0 до 5,0 включ. | 390 (40) | 225 (23) | 14 |
| | | | | До 1,0 включ. | — | — | |
| | | | | Св. 1,0 до 5,0 включ. | 390 (40) | 225 (23) | 12 |
| Д1 | Отожженное | Всех толщин | Св. 22 до 50 включ. | 390 (40) | 225 (23) | 13 | |
| | | | | 390 (40) | 225 (23) | 14 | |
| | | | | 390 (40) | 225 (23) | 14 | |
| Д1 | Закаленное и естественно состаренное | Всех толщин | Св. 50 | 390 (40) | 225 (23) | 11 | |
| | | | | 245 (25) | — | — | |
| Д1 | Нагартованное | Всех толщин | Всех размеров | 245 (25) | — | — | |
| | | | | — | — | — | |

Продолжение табл. 5

| Марка сплава | Состояние материала | Толщина стенки, мм | Диаметр (сторона), мм | Временное сопротивление σ_v , МПа (кгс/мм ²) | Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ , %, A_{10} |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1955 | Отожженное | Всех толщин | Всех размеров | Не более 245 (25) | — | 10 |
| | Закаленное и естественно состаренное в течение 30—35 сут | От 1,0 до 5,0 включ. | До 40 включ. | 335 (34) | 195 (20) | 10 |
| | Закаленное и естественно состаренное в течение 2—4 сут | Св. 1,5 до 5,0 включ. | | 355 (36) | 195 (20) | 10 |
| | Нагартованное после закалки и естественно состаренное в течение 30—35 сут | От 1,0 до 1,5 включ. | До 40 включ. | 235 (24) | 175 (18) | 10 |
| | Нагартованное после закалки и естественно состаренное в течение 2—4 сут | Св. 1,5 до 5,0 включ. | | 255 (26) | 175 (18) | 10 |
| | Нагартованное после закалки и естественно состаренное в течение 2—4 сут | От 1,5 до 5,0 включ. | От 12 до 40 включ. | 355 (36) | 225 (23) | 6 |
| | Нагартованное после закалки и естественно состаренное в течение 2—4 сут | От 1,5 до 5,0 включ. | От 12 до 40 включ. | 265 (27) | 175 (18) | 6 |
| | Нагартованное после закалки и искусственно состаренное | От 1,5 до 5,0 включ. | От 12 до 40 включ. | 375 (38) | 255 (26) | 10 |

Примечание. Квадратные и прямоугольные трубы из сплава марки Д1 всех размеров должны иметь временное сопротивление не менее 390 МПа (40 кгс/мм²); предел текучести (23 кгс/мм²); относительное удлинение не менее 12%.
не менее 225 МПа

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.6. Макроструктура труб из сплавов марок Д1 и 1955, изготовленных прессованием через комбинированную матрицу, не должна иметь расслоений.

3.7. Микроструктура труб, прошедших закалку, не должна иметь следов пережога.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одной марки алюминия или алюминиевого сплава, одного состояния материала, одной садки термической обработки, одного размера и оформлена одним документом о качестве, содержащим: товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование потребителя;

марку алюминия или алюминиевого сплава;

состояние материала;

размеры труб;

номер партии;

массу нетто партии;

результаты испытаний (для механических свойств указать только максимальные и минимальные значения);

дату отгрузки;

обозначение настоящего стандарта.

Допускаются в партии термообработанные трубы, взятые из нескольких садок.

4.2. Для определения химического состава — легирующих компонентов и основных примесей — отбирают две трубы или одну бухту от партии. Прочие примеси не определяют.

Допускается изготовителю определять химический состав алюминия или алюминиевого сплава на каждой плавке.

4.3. Для проверки механических свойств труб отбирают две трубы или одну бухту от партии.

Механические свойства отоженных труб из алюминия марок А8, А85, А5, АД0, АД1 и алюминиевых сплавов марок АМц, АМцС и АД31 изготовитель не контролирует.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3.1. При наличии в партии нескольких садок изготовитель проводит проверку механических свойств не менее чем в двух трубах от каждой садки.

4.4. Проверке геометрических размеров подвергают каждую трубу и каждую бухту.

На предприятии-изготовителе допускается выборочный контроль, но не менее чем на пяти трубах от партии.

4.5. Проверке качества наружной поверхности подвергают каждую трубу и каждую бухту.

4.6. Проверку качества внутренней поверхности труб, изготовляемых в отрезках, внутренним диаметром (стороной) свыше 20 мм проводят на каждой трубе.

Проверку качества внутренней поверхности труб, изготовляемых в отрезках, внутренним диаметром (стороной) 20 мм и менее проводят не менее чем на пяти трубах от партии.

Проверку качества внутренней поверхности труб, изготовляемых в бухтах, проводят на двух бухтах от партии.

4.7. Макроструктура труб с толщиной стенки свыше 1,5 мм из сплавов марок Д1 и 1955, изготовленных прессованием через комбинированную матрицу, испытывают на 50 % труб от партии, но не менее чем на одной трубе.

4.8. По требованию потребителя контроль на выявление крупнокристаллической структуры (величины зерна) проводят на образцах, подвергающихся испытанию на растяжение.

Трубы, изготовленные в нагартованном, нагартованном после закалки и (естественно или искусственно) состаренном состоянии, закаленном и (естественно или искусственно) состаренном состоянии, контролю на выявление крупнокристаллической структуры не подвергаются.

4.9. При контроле на пережог микроструктуры труб, подвергаемых закалке, изготовитель отбирает одну трубу от каждой сачки.

4.10. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

Допускается проводить поштучный контроль труб.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Определение химического состава алюминия проводят химическим методом по ГОСТ 25086—87, ГОСТ 12687.1-77 — ГОСТ 12697.12-77 или спектральным методом по ГОСТ 3221—85; алюминиевых сплавов — химическим методом по ГОСТ 25086—87, ГОСТ 11739.1—90, ГОСТ 11739.2—90, ГОСТ 11739.3—82, ГОСТ 11739.4—90, ГОСТ 11739.5—90, ГОСТ 11739.6—82, ГОСТ 11739.7—82, ГОСТ 11739.8-90 — ГОСТ 11739.10-90, ГОСТ 11739.11-82 — ГОСТ 11739.15-82, ГОСТ 11739.16-90 — ГОСТ 11739.19-90, ГОСТ 11739.20—82, ГОСТ 11739.21—90, ГОСТ

11739.22—90, ГОСТ 11739.23—82, ГОСТ 11739.24—82 или спектральным методом по ГОСТ 7727—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. Отбор и подготовку проб для определения химического состава труб проводят по ГОСТ 24231—80.

5.3. Отбор образцов для механических испытаний проводят по ГОСТ 24047—80.

5.4. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006—80.

Для проверки механических свойств от каждой проверяемой трубы в продольном направлении вырезают один образец.

Проверку механических свойств труб марки 1955 в закаленном и естественно состаренном состоянии, а также в нагартованном после закалки и естественно состаренном состоянии изготовитель проводит через 2—4 сут естественного старения, а потребитель — после 30—35 сут естественного старения.

5.5. Изменение труб по диаметру или стороне на расстоянии не менее 75 мм от конца труб и толщине стенки проводят микрометром по ГОСТ 6507—90 или другим инструментом, обеспечивающим необходимую точность измерения.

Проверку длины труб проводят рулеткой по ГОСТ 7502—89 или металлической линейкой по ГОСТ 427—75.

5.6. Отклонение от прямолинейности труб проверяют, помещая трубу на контрольную плиту; при определении общего отклонения от прямолинейности проверяемую трубу придерживают в заданном положении и с помощью щупов измеряют максимальное расстояние между плитой и трубой.

При определении отклонения от прямолинейности на 1 м к проверяемой трубе прикладывают жесткую стальную линейку длиной 1 м и с помощью щупов измеряют максимальное расстояние между линейкой и трубой.

5.7. Осмотр поверхности труб проводят без применения увеличительных приборов.

Осмотр внутренней поверхности труб в отрезках внутренним диаметром свыше 20 мм проводят на освещенном экране.

Осмотр внутренней поверхности труб в отрезках внутренним диаметром 20 мм и менее, а также труб в бухтах всех диаметров проводят на образцах длиной не менее 100 мм, вырезанных в продольном направлении.

Осмотр наружной поверхности труб, изготавливаемых в бухтах, проводят по наружным виткам.

5.8. Макроструктуру труб с толщиной стенки свыше 1,5 мм из сплавов марок Д1 и 1955, изготовленных прессованием через комбинированную матрицу, проверяют на поперечном макротемплете по методике предприятия-изготовителя.

5.9. Наличие крупнокристаллической структуры в трубах определяют по шероховатости поверхности образцов после испытания на растяжение. Допускаемая шероховатость устанавливается эталоном, разработанным изготовителем и согласованным с потребителем.

5.10. Микроструктуру труб проверяют на одном образце, вырезанном из одной трубы по методике предприятия-изготовителя.

При наличии пережога повторный контроль микроструктуры не допускается.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Трубы, изготавливаемые в отрезках, круглые, квадратные и прямоугольные вяжутся в пучки по ГОСТ 9.011—79, к которым крепится ярлык с указанием: марки алюминия или алюминиевого сплава, состояния материала, размеров, номера партии и клейма отдела технического контроля предприятия-изготовителя.

Трубы, изготавливаемые в бухтах, связывают не менее чем в трех местах мягкой алюминиевой проволокой. К бухтам крепится ярлык с указанием марки алюминия или алюминиевого сплава, состояния материала, размеров, номера партии и клейма отдела технического контроля предприятия-изготовителя.

6.2. Временная противокоррозионная защита, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 9.011—79.

6.1, 6.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.2.1. Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ 14192—77 с нанесением дополнительных данных: наименования продукции, марки сплава, состояния материала, размера труб, номера партии.

6.2.2. Маркировку труб, предназначенных для экспорта, проводят в соответствии с заказом-нарядом внешнеторгового объединения.

6.2.1, 6.2.2. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

1. Переводные коэффициенты для вычисления теоретической массы 1 м труб из алюминия и алюминиевых сплавов.

| | |
|-------------------------|---------|
| Для алюминия всех марок | —0,950 |
| Для сплава марки АМц | —0,958 |
| » » » АМцС | —0,958 |
| » » » АД31 | —0,950 |
| » » » АМг0,7 | —0,947 |
| » » » АМг1 | —0,947 |
| » » » АД31 | —0,950 |
| » » » АВ | —0,947 |
| » » » Д1 | —0,982 |
| » » » 1955 | —0,972. |

2. Средний диаметр \bar{d} — это среднеарифметическое значение между максимальным диаметром d_{\max} и минимальным диаметром d_{\min} , измеренными в одной и той же плоскости, перпендикулярной к оси трубы

$$\bar{d} = \frac{d_{\max} + d_{\min}}{2},$$

Рассчитанное значение \bar{d} должно быть в пределах допускаемых отклонений.

3. Средняя толщина стенок \bar{s} — это среднеарифметическое значение между наибольшей толщиной стенок s_{\max} и наименьшей толщиной стенок s_{\min} , измеренными в одной и той же плоскости, перпендикулярной к оси трубы

$$\bar{s} = \frac{s_{\max} + s_{\min}}{2},$$

Рассчитанное значение \bar{s} должно быть в пределах установленных отклонений.

4. Обозначение среднего диаметра и средней толщины стенки в табл. 1 совпадает с номинальными размерами.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Гринер, В. С. Курбатов, П. П. Адамов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.82 № 4801

3. ВЗАМЕН ГОСТ 18475—73

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 9.011—79 | 6.1; 6.2 |
| ГОСТ 427—75 | 5.5 |
| ГОСТ 3221—85 | 5.1 |
| ГОСТ 4784—74 | 3.1 |
| ГОСТ 6507—90 | 5.5 |
| ГОСТ 7502—89 | 5.5 |
| ГОСТ 7727—81 | 5.1 |
| ГОСТ 10006—80 | 5.4 |
| ГОСТ 11069—74 | 3.1 |
| ГОСТ 11739.1—90, ГОСТ 11739.2—90 | 5.1 |
| ГОСТ 11739.3—82 | 5.1 |
| ГОСТ 11739.4—90, ГОСТ 11739.5—90 | 5.1 |
| ГОСТ 11739.6—82, ГОСТ 11739.7—82 | 5.1 |
| ГОСТ 11739.8—90 — ГОСТ 11739.10—90 | 5.1 |
| ГОСТ 11739.11—82 — ГОСТ 11739.15—82 | 5.1 |
| ГОСТ 11739.16—90 — ГОСТ 11739.19—90 | 5.1 |
| ГОСТ 11739.20—82 | 5.1 |
| ГОСТ 11739.21—90, ГОСТ 11739.22—90 | 5.1 |
| ГОСТ 11739.23—82, ГОСТ 11739.24—82 | 5.1 |
| ГОСТ 12697.1—77 — ГОСТ 12697.12—77 | 5.1 |
| ГОСТ 14192—77 | 6.2.1 |
| ГОСТ 24047—80 | 5.3 |
| ГОСТ 24231—80 | 5.2 |
| ГОСТ 25086—87 | 5.1 |

5. Снято ограничение срока действия по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 18.02.93)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1993 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 10—88)

Изменение № 2 ГОСТ 18475—82 Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 24 от 05.12.2003)

Зарегистрировано Бюро по стандартизации МГС № 4737

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 3.1. Заменить ссылки: ГОСТ 4784—74 на ГОСТ 4784—97, ГОСТ 11069—74 на ГОСТ 11069—2001.

Пункт 3.2. Таблицу 5 для сплава марки АД31 дополнить требованиями:

| Марка сплава | Состояние материала | Толщина стенки, мм | Диаметр (сторона), мм | Временное сопротивление σ_B , МПа (кгс/мм ²) | Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ , %, A_{10} |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | не менее | | |
| АД31 | Закаленное и естественно состаренное | Всех толщин | Всех размеров | 174(18) | — | 13 |
| | Закаленное и искусственно состаренное | | | 245(25) | — | 7 |

(Продолжение см. с. 68)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 18475—82)

Пункт 5.1. Заменить ссылки: ГОСТ 11739.1—78 на ГОСТ 11739.1—90, ГОСТ 11739.2—78 на ГОСТ 11739.2—90, ГОСТ 11739.3—82 на ГОСТ 11739.3—99, ГОСТ 11739.4—78 на ГОСТ 11739.4—90, ГОСТ 11739.5—78 на ГОСТ 11739.5—90, ГОСТ 11739.6—82 на ГОСТ 11739.6—99, ГОСТ 11739.7—82 на ГОСТ 11739.7—99, ГОСТ 11739.8—78 на ГОСТ 11739.8—90, ГОСТ 11739.9—78 на ГОСТ 11739.9—90, ГОСТ 11739.10—78 на ГОСТ 11739.10—90, ГОСТ 11739.11—82 на ГОСТ 11739.11—98, ГОСТ 11739.12—82 на ГОСТ 11739.12—98, ГОСТ 11739.13—82 на ГОСТ 11739.13—98, ГОСТ 11739.14—82 на ГОСТ 11739.14—99, ГОСТ 11739.15—82 на ГОСТ 11739.15—99, ГОСТ 11739.16—78 на ГОСТ 11739.16—90, ГОСТ 11739.17—78 на ГОСТ 11739.17—90, ГОСТ 11739.18—78 на ГОСТ 11739.18—90, ГОСТ 11739.19—78 на ГОСТ 11739.19—90, ГОСТ 11739.20—82 на ГОСТ 11739.20—99, ГОСТ 11739.21—78 на ГОСТ 11739.21—90, ГОСТ 11739.22—78 на ГОСТ 11739.22—90, ГОСТ 11739.23—82 на ГОСТ 11739.23—99, ГОСТ 11739.24—82 на ГОСТ 11739.24—98.

Пункт 5.5. Заменить ссылки: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90, ГОСТ 7502—89 на ГОСТ 7502—98.

Пункты 6.1, 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9.011—79 на ГОСТ 9.510—93.

Пункт 6.2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96.

(ИУС № 6 2004 г.)

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в набор 15.06.93. Подп. в печ. 11.08.93. Усл. печ. л. 1,16. Усл. кр.-отт. 1,16.
Уч.-изд. л. 1,22 Тир. 967 экз. С 464.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1320